



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input checked="" type="checkbox"/> Toestellen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Materieel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schemas | <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI | <input checked="" type="checkbox"/> Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: 2.01 Ohm | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: 3.22 MOhm bij 500 V |
|---|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

gedeeltelijke gerenoveerde installatie met o.a. vernieuwd verdeelbord en nieuwe kringen voor de keuken en badkamer.
zie bijlage kennisname melding gevaren bij uitzonderingen voor installatie's voor 1981 voornamelijk van toepassing op de stopcontacten op zonder aarding op de tweede verdieping.

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8329459: 70

Besluiten

De nieuwe installatie voldoet


**De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 08/02/2047**

Bijlagen

1. Eëndraads- en installatieschema (6 pagina's)
- 2.

**KEA**
Digitaal ondertekend
08/02/2022
Eddy Ryckaert

22-0131

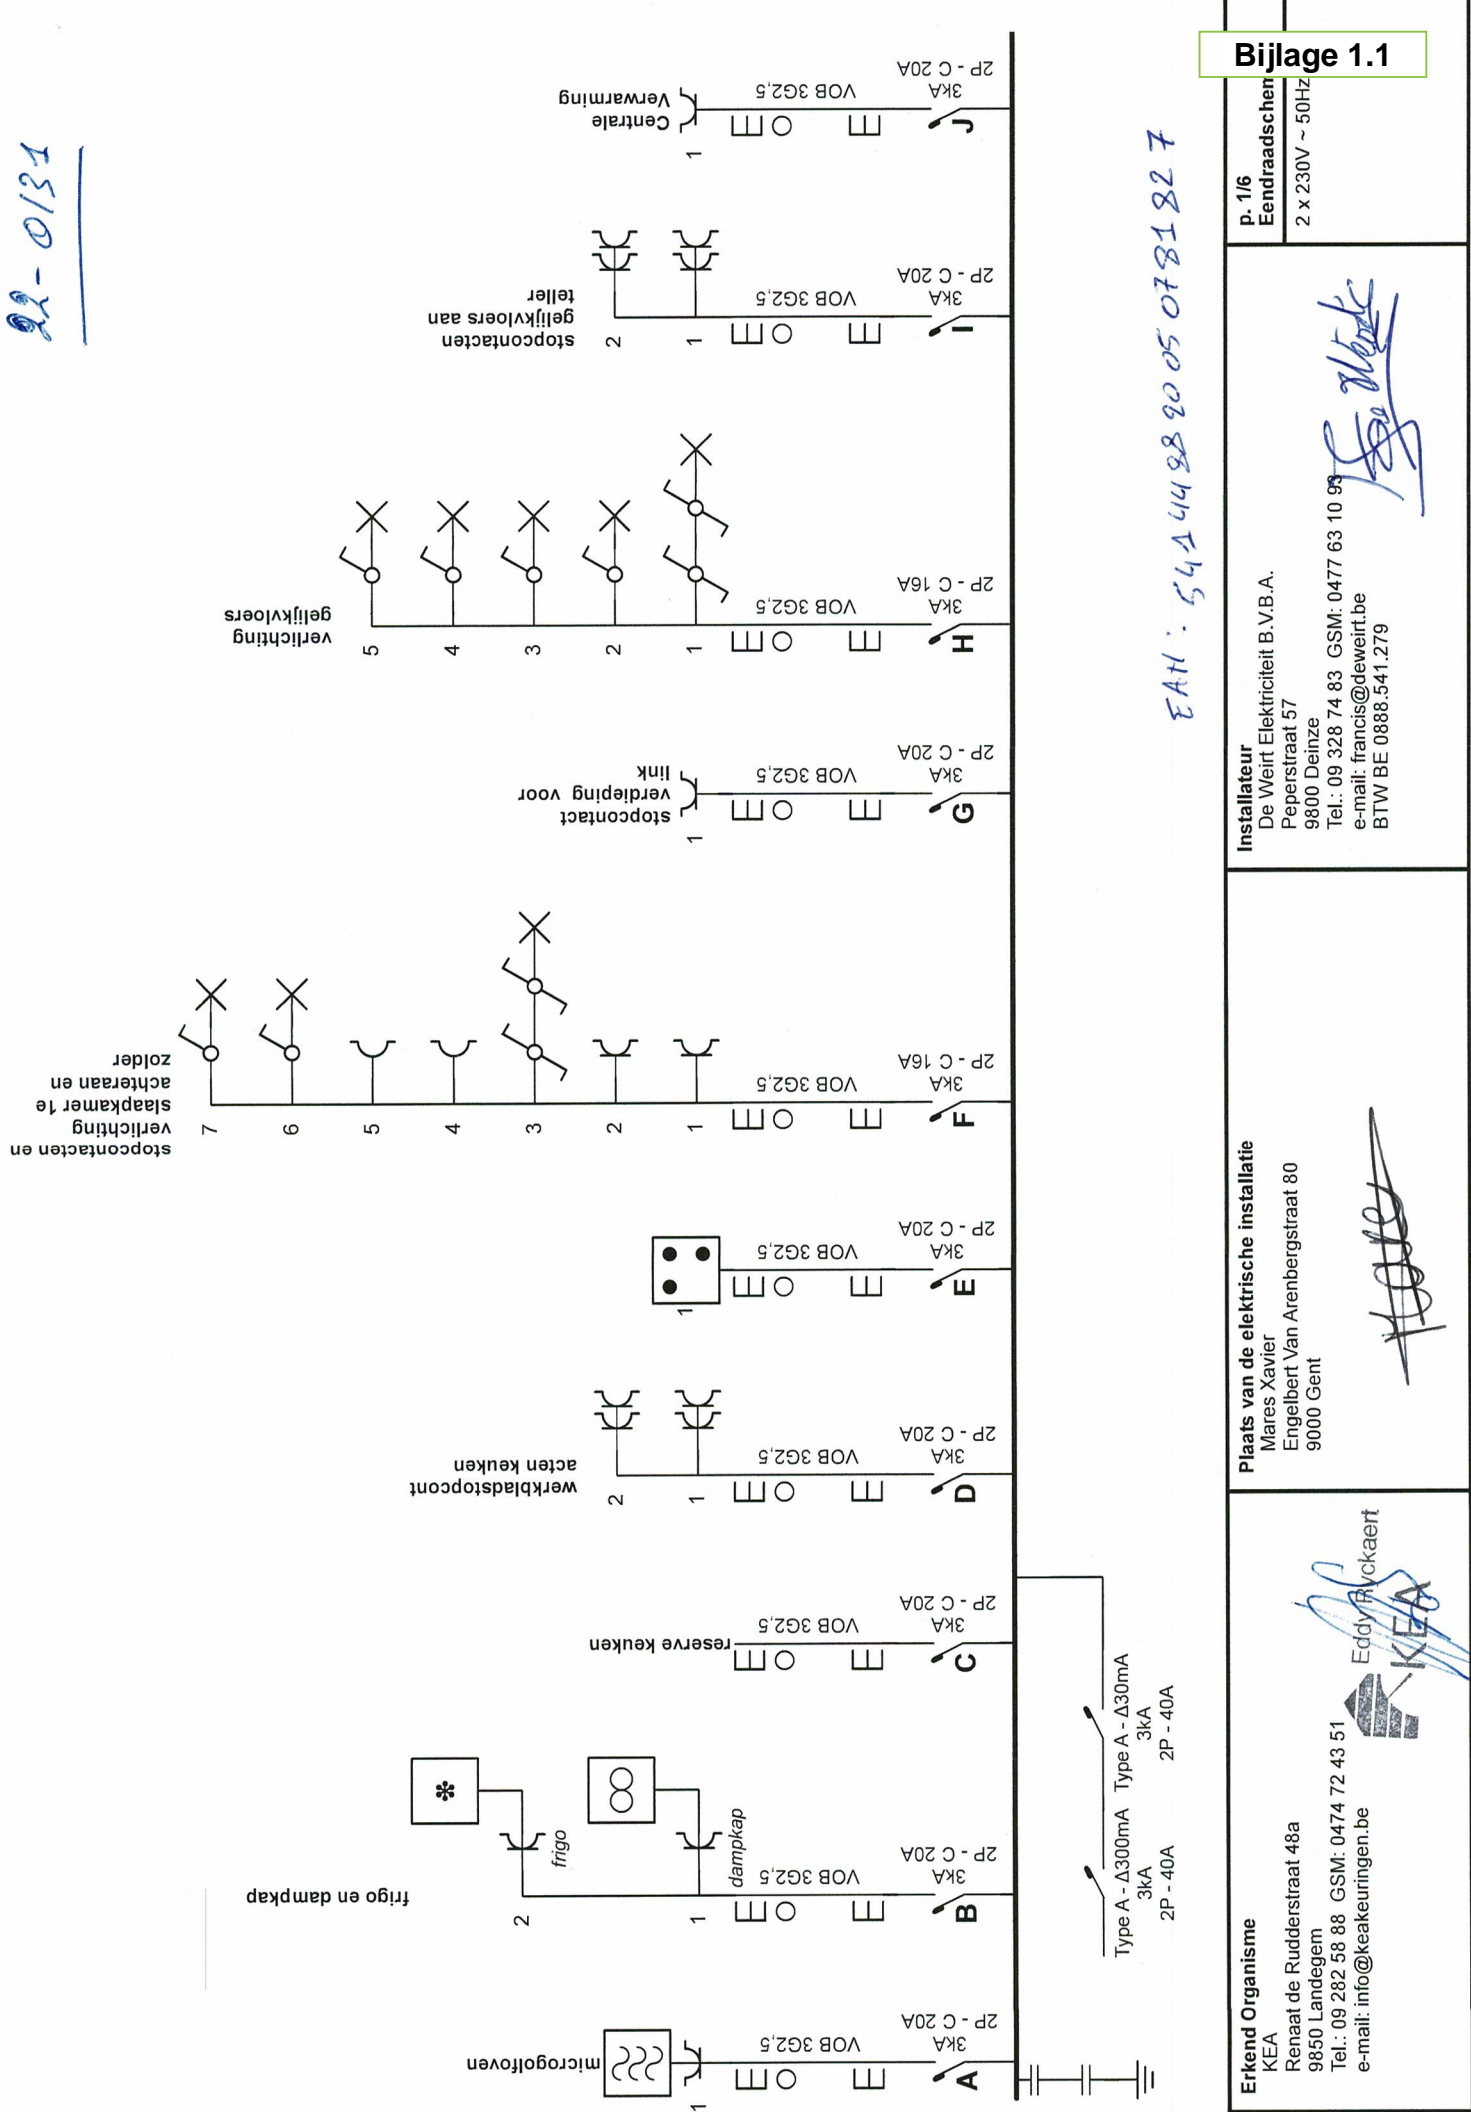

EAM : 541448890050781827

Bijlage 1.1

p. 1/6
Eendraadschen
 2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
 De Weirt Electriciteit B.V.B.A.
 Peperstraat 57
 9800 Deinze
 Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 99
 e-mail: francis@deweirt.be
 BTW BE 0888.541.279

Plaats van de elektrische installatie
 Mares Xavier
 Engelbert Van Arenbergstraat 80
 9000 Gent

Erkend Organisme
 KEA
 Rennaat de Rudderstraat 48a
 9850 Landegem
 Tel.: 09 282 59 88 GSM: 0474 72 43 51
 e-mail: info@keakeuringen.be


Eddy Ryckaert
 KEA

p. 2/6
Eendraadschen
2 x 230V ~ 50Hz


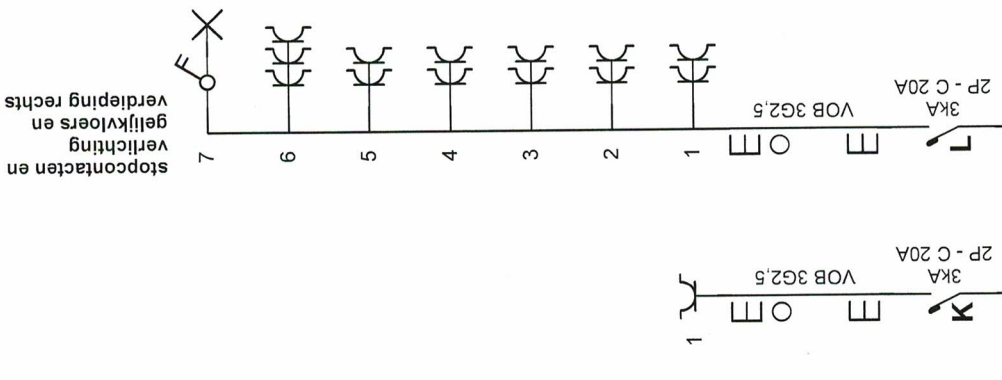
Installateur
De Weirt Elektriciteit B.V.B.A.
Peperstraat 57
9800 Deinze
Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93
e-mail: francis@deweirt.be
BTW BE 0888.541.279



Plaats van de elektrische installatie
Mares Xavier
Engelbert Van Arenbergstraat 80
9000 Gent



Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Bijlage 1.3

p. 3/6
Situatieschema


2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
De Weirt Elektriciteit B.V.B.A.
Peperstraat 57
9800 Deinze
Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93
e-mail: francis@deweirt.be
BTW BE 0888.541.279

Plaats van de elektrische installatie
Mares Xavier
Engelbert Van Arenbergstraat 80
9000 Gent


Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Geijkvloers

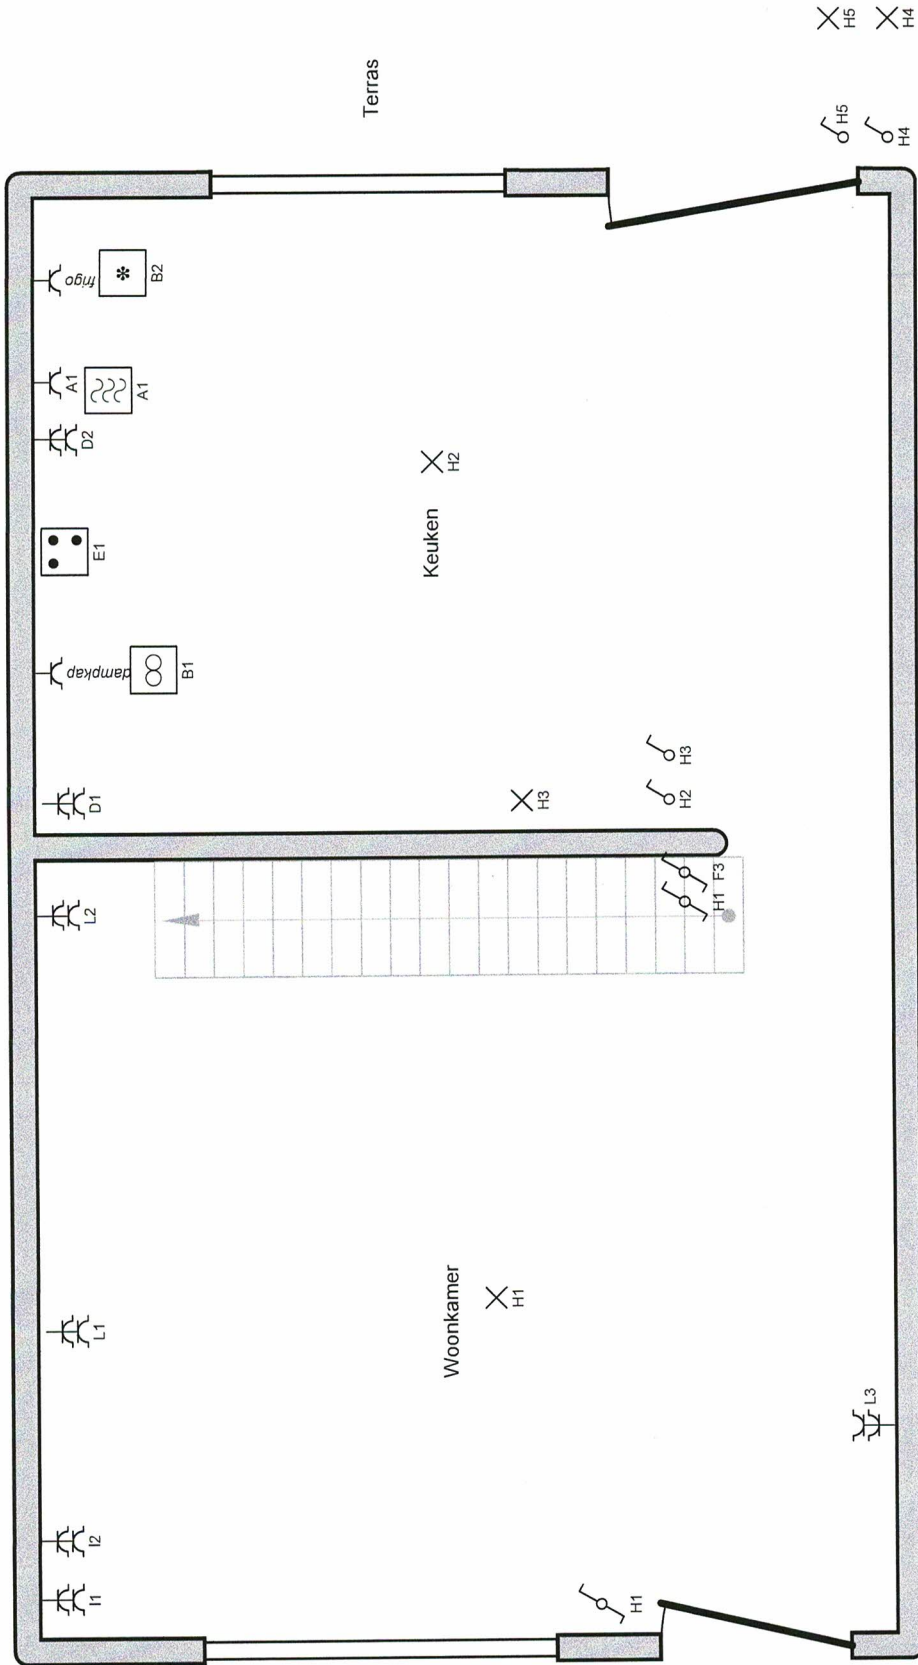

Bijlage 1.4

1e Verdieping

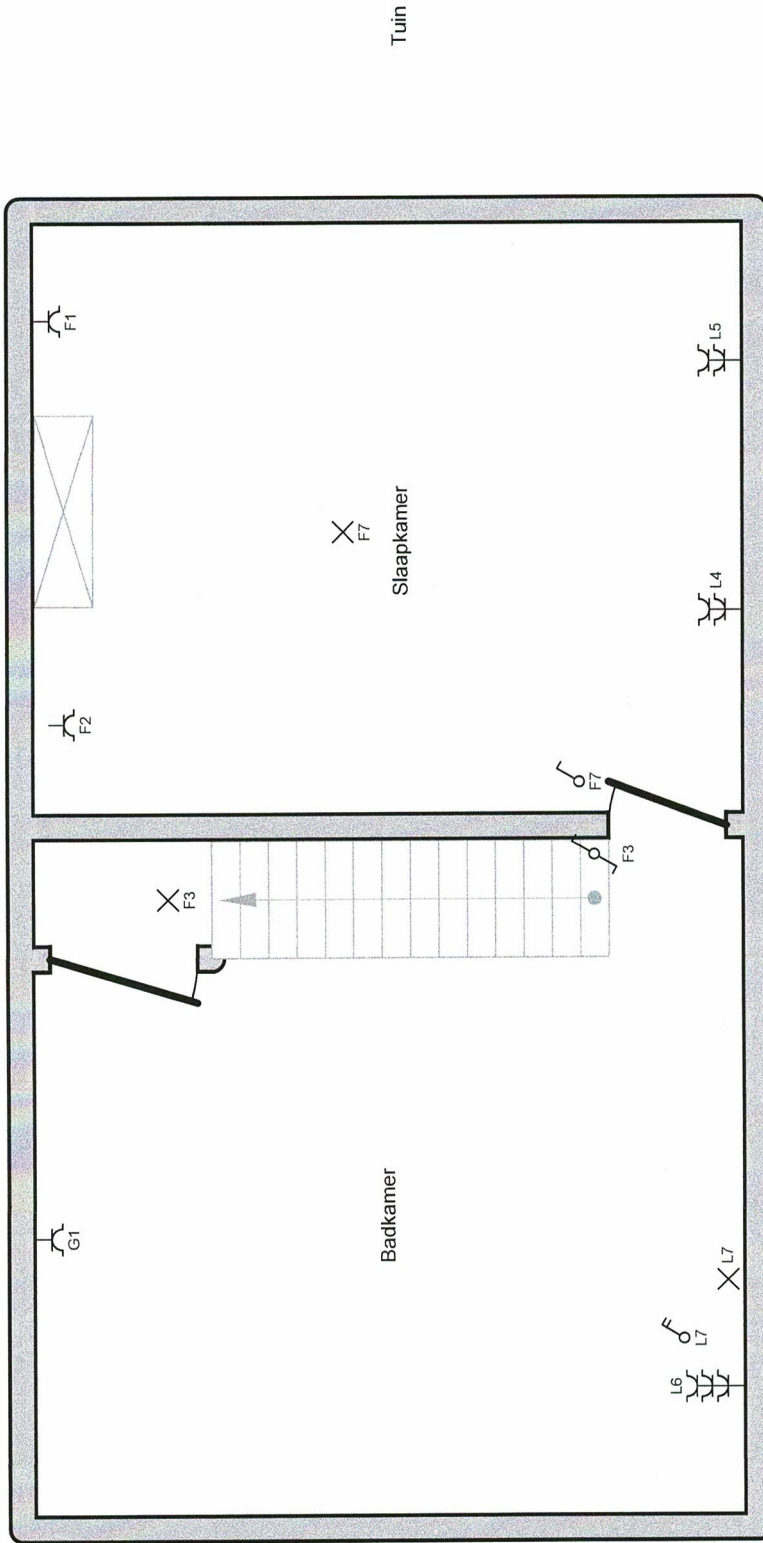

p. 4/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Installateur

De Weirt Elektriciteit B.V.B.A.
Peperstraat 57
9800 Deinze
Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93
e-mail: francis@deweirt.be
BTW BE 0888.541.279


Plaats van de elektrische installatie

Mares Xavier
Engelbert Van Arenbergstraat 80
9000 Gent

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be


2e Verdieping

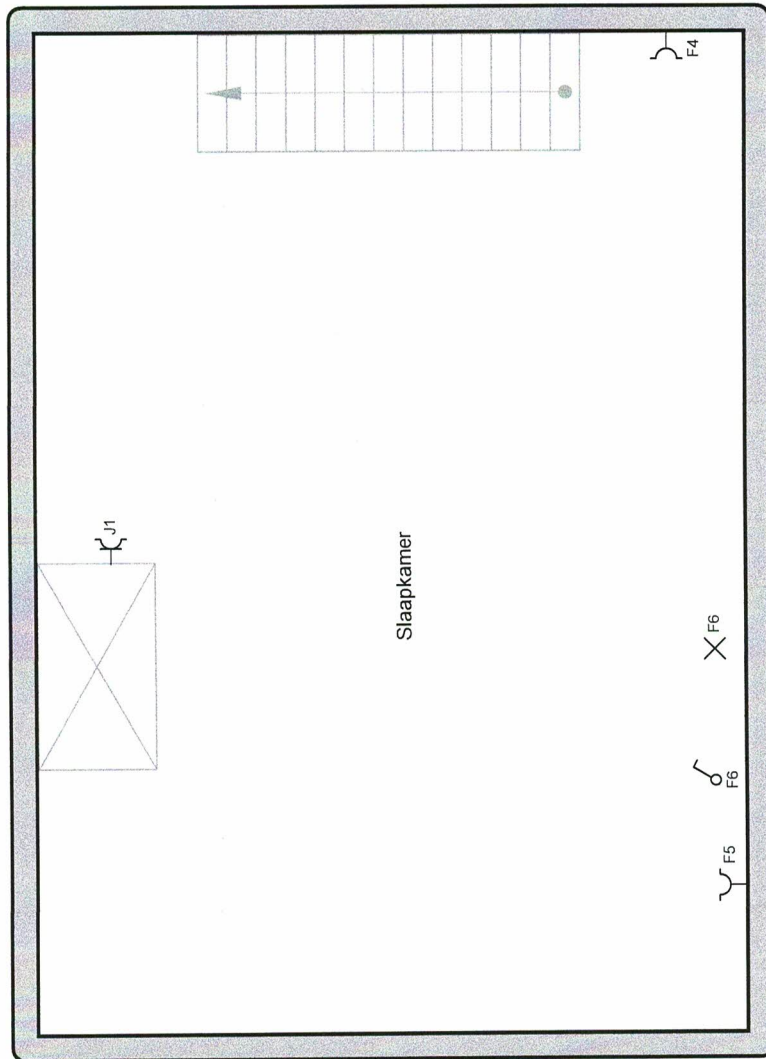

Bijlage 1.5

p. 5/6
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz



Installateur
De Weirt Elektriciteit B.V.B.A.
Peperstraat 57
9800 Deinze
Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93
e-mail: francis@deweirt.be
BTW BE 0888.541.279



Plaats van de elektrische installatie
Mares Xavier
Engelbert Van Arenbergstraat 80
9000 Gent



Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be



Eddy Ryckaert

p. 6/6
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
De Weirt Elektriciteit B.V.B.A.
Peperstraat 57
9800 Deinze
Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93
e-mail: francis@deweirt.be
BTW BE 0888.541.279

Plaats van de elektrische installatie
Mares Xavier
Engelbert Van Arenbergstraat 80
9000 Gent

Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

A microgolfoven

B frigo en dampkap

C reserve keuken

D werkbladstopcontacten keuken

E

F stopcontacten en verlichting slaapkamer 1e achteraan en zolder

G stopcontact verdieping voor link

H verlichting gelijkvloers

I stopcontacten gelijkvloers aan teller

J Centrale Verwarming

K

L stopcontacten en verlichting gelijkvloers en verdieping rechts

Tel. 09 282 58 88
kea-epc@telenet.be

Renaat de Rudderstraat 48-A
B-9850 Landegem

btw be 0821 773 706
iban BE38 0016 0210 7772

Bevestiging van kennisname van de gevolgen van de toepassing van de uitzonderingen volgens Boek 1 Deel 8 hfdst 8.2 afd. 8.2.1

Onder getekende heeft expliciet om de toepassing van de uitzonderingen volgens Boek 1 Deel 8 hdst 8.2 afd. 8.2.1 van het AREI gevraagd

Dit houdt in dat er bepaalde uitzonderingen op de verplichte beveiliging van elektrische installatie zoals voorzien in boek 1 worden toegestaan.

Ondergetekende verklaart door het keuringsorganisme te zijn geïnformeerd over de mogelijke gevolgen aangaande het verhoogd veiligheidsrisico.

Met name dat de bewuste installatie dateert van voor 1981 en dat de bewuste installatie geschikt is voor een gebruik zoals toepasselijk was in die tijdsperiode.

Ondergetekende verklaart dat het toekomstig gebruik van de gekeurde installatie gelijkaardig zal zijn als deze waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen was en beseft dat het aanschakelen van meerdere verbruikers op de bestaande kringen een zwaardere belasting van de installatie tot gevolg heeft.

In het geval stopcontacten zonder aarding in gebruik blijven mogen op deze aftak punten enkel toestellen Klasse I worden aangesloten d.w.z. . toestellen die geen aarding vereisen.

Ingeval bestaande leidingen van 1mm² in gebruik zijn moeten deze beveiligd worden door een automaat van max10 Amp. Deze mag in geen geval verhoogd worden

Gelezen en goedgekeurd schrijven a.u.b. :

Datum 8.02.2022

plaatst



Naam RAARES

Handtekening

Dossier :
Handtekening keurder



Eddy Ryckaert
KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Renaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 88 - gsm 0474/72 43 61
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE0821 773 706